


両総用水は 補給水です。

限りある水を大切に使いましょう。
利根川から取水できる年間総取水量は88,760千 m^3 です。
稲作に必要な水量のおよそ半分は、地区内水源
(雨水及び各地域のため池や中小河川のほか、
排水路からの反復水)で賄う必要があります。

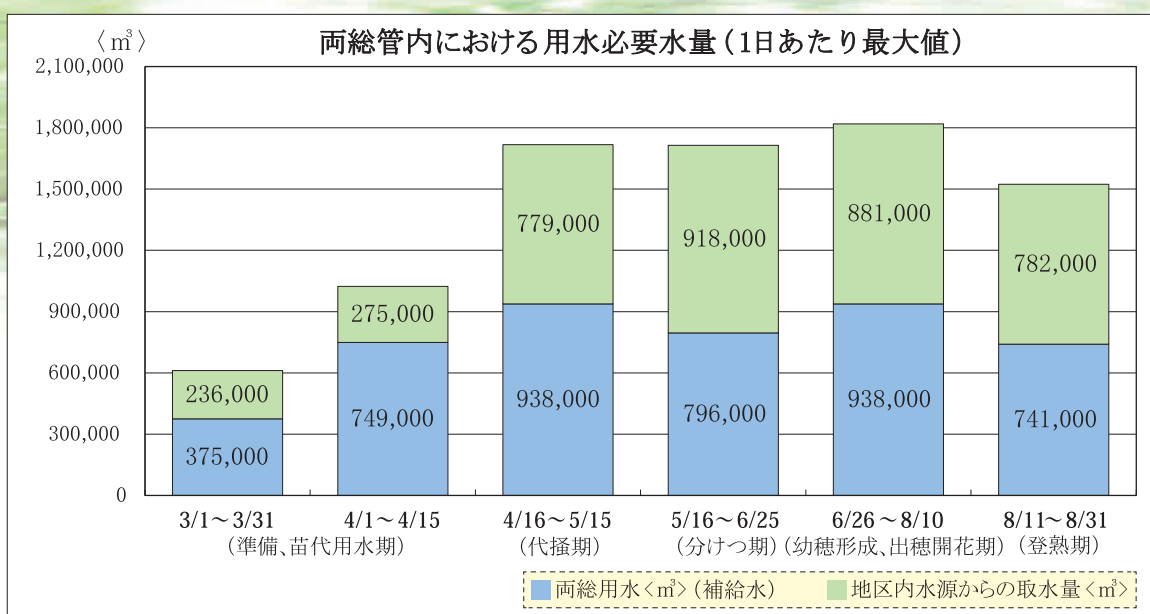

内訳	3/1~3/31	4/1~4/15	4/16~5/15	5/16~6/25	6/26~8/10	8/11~8/31
両総用水m^3 (補給水)	375,000	749,000	938,000	796,000	938,000	741,000
	61.37%	73.14%	54.63%	46.44%	51.57%	48.65%
地区内水源からの 取水量m^3	236,000	275,000	779,000	918,000	881,000	782,000
	38.63%	26.86%	45.37%	53.56%	48.43%	51.35%
必要水量m^3	611,000	1,024,000	1,717,000	1,714,000	1,819,000	1,523,000

両総用水の利根川からの年間総取水量m^3 88,760,000

両総土地改良区職員募集について 平成30年度採用の職員を下記要領で募集いたします。

- 採用人数 若干名
- 試験日程 1次試験 書類選考/2次試験 筆記試験・面接(平成30年2月上旬予定)
- 試験結果 本人へ合否通知いたします。[1次試験 1月末(予定)/2次試験 2月上旬(予定)]
- 締め切り 平成30年1月12日(金)必着
- 受験資格 年齢:昭和62年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方/学歴:高卒以上
- 申込方法 願書及び添付書類を郵送または持参
- 添付書類 履歴書(指定無し、自書、写真貼付)/卒業見込証明書または卒業証明書/成績証明書
健康診断書:健診項目(身長、体重、視力、血圧、検尿、胸部X線、医師の所見)
- 願書配布方法 両総土地改良区ホームページ(URL:<http://www.ryoso-lid.or.jp>)よりダウンロード
- 出願書類及び個人情報の取扱について
 - 提出されました個人情報につきましては、採用試験以外には使用いたしません。
 - 提出されました添付書類は、合格者を除き、合否通知発送と共に返送いたします。

連絡先 〒283-0802 千葉県東金市東金1163番地 両総土地改良区 総務課 TEL.0475-52-3145