


# 両総用水は 補給水です。

限りある水を大切に使いましょう。

利根川から取水できる年間総取水量は88,760千 $m^3$ です。  
稲作に必要な水量のおよそ半分は、地区内水源  
(雨水及び各地域のため池や中小河川のほか、  
排水路からの反復水)で賄う必要があります。

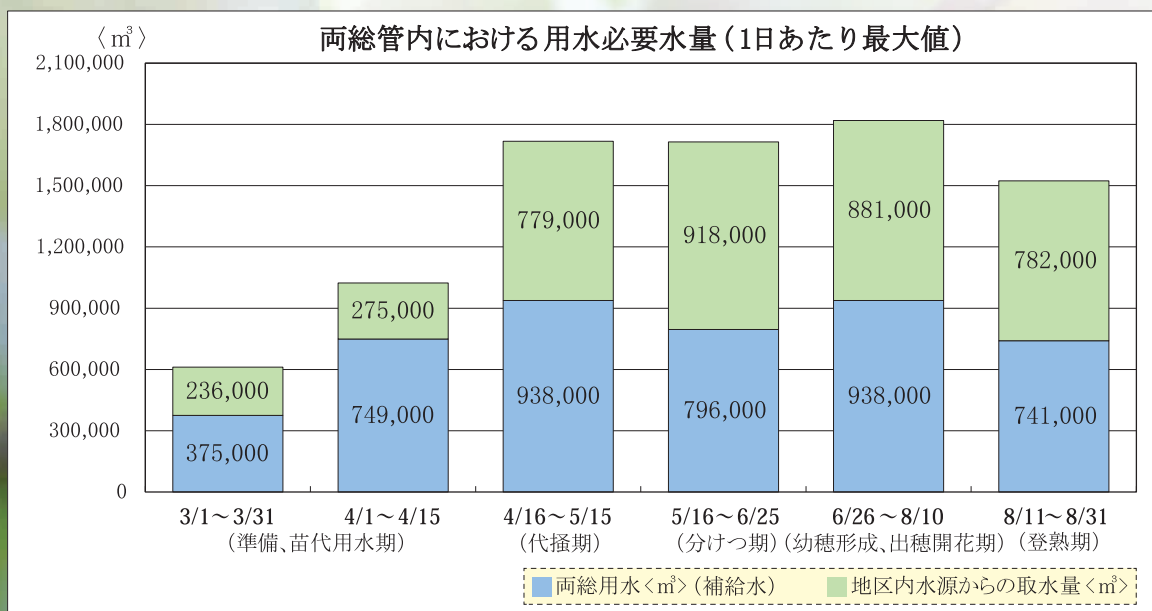

内訳	3/1~3/31	4/1~4/15	4/16~5/15	5/16~6/25	6/26~8/10	8/11~8/31
両総用水< $m^3$ > (補給水)	375,000 61.37%	749,000 73.14%	938,000 54.63%	796,000 46.44%	938,000 51.57%	741,000 48.65%
地区内水源からの 取水量< $m^3$ >	236,000 38.63%	275,000 26.86%	779,000 45.37%	918,000 53.56%	881,000 48.43%	782,000 51.35%
必要水量< $m^3$ >	611,000	1,024,000	1,717,000	1,714,000	1,819,000	1,523,000

両総用水の利根川からの年間総取水量 <  $m^3$  > **88,760,000**

## 両総土地改良区職員募集について

平成31年度採用の職員を下記要領で募集いたします。

- 採用人数 若干名
- 試験日程 1次試験 書類選考／2次試験 筆記試験・面接(平成31年2月上旬予定)
- 試験結果 本人へ可否通知いたします。[1次試験 1月末(予定)／2次試験 2月上旬(予定)]
- 締め切り 平成31年1月11日(金)必着
- 受験資格 年齢:昭和63年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方／学歴:高卒以上
- 申込方法 願書及び添付書類を郵送または持参
- 添付書類 履歴書(指定無し、自書、写真貼付)／卒業見込証明書または卒業証明書／成績証明書  
健康診断書:健診項目(身長、体重、視力、血圧、検尿、胸部X線、医師の所見)
- 願書配布方法 両総土地改良区ホームページ(URL:<http://www.ryoso-lid.or.jp>)よりダウンロード
- 出願書類及び個人情報の取扱について  
・提出されました個人情報につきましては、採用試験以外には使用いたしません。  
・提出されました添付書類は、合格者を除き、可否通知発送と共に返送いたします。

連絡先 〒283-0802 千葉県東金市東金1163番地 両総土地改良区 総務課 TEL.0475-52-3145